



**REGIONE SICILIANA**



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



*già Provincia regionale di Ragusa*



**POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,  
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA  
S.S. 514 RAGUSA – CATANIA**

**PRIMA FASE**

**LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO – GRAMMICHELE",  
PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA – CANNAMELLITO – PANTALEO",  
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO**

**LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE  
DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"**

<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):</b>  <b>TECHNITAL S.p.A. (Mandataria)</b> <b>I.R. Ingegneri Riuniti - Studio Tecnico Associato</b> <b>TECNASS - Studio Tecnico Associato</b> <b>S.A.P. Società Archeologia S.r.l.</b>		<b>IL PROGETTISTA</b> Dott. arch. Pietro Magro  			
		<b>IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b> Dott. Ing. Massimo Raccosta			
<b>UFFICIO DEL R.U.P.</b>		<b>Visti:</b>			
Assistenti	Il responsabile del procedimento				
<b>PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3</b>					
<b>INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI CENSIMENTO E RISOLUZIONE</b> <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b>					
CODICE: SIO93I-CE-PE-IN00-INT-SC-001-00		SCALA:	DATA: Settembre 2015		
		NOME FILE: SIO93I-CE-PE-IN00-INT-SC-001-00.doc			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	Emissione	A.Zagarella	P.Magro	P.Magro




	Regione Siciliana	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA	
	Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa	PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b>	



GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	003
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483331.954
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4094967.591
Tipologia interferenza	Pubblici servizi	Attraversamento	
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	<b>X</b>
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO		Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica bassa tensione		
Ipotesiolutiva	La linea esistente è collocata a ridosso della strada secondaria su cui si interviene, pertanto si ritiene necessario traslarla poco più a SUD al margine della fascia di pertinenza della strada		
Stima dei costi di intervento			
Stima dei tempi di intervento			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

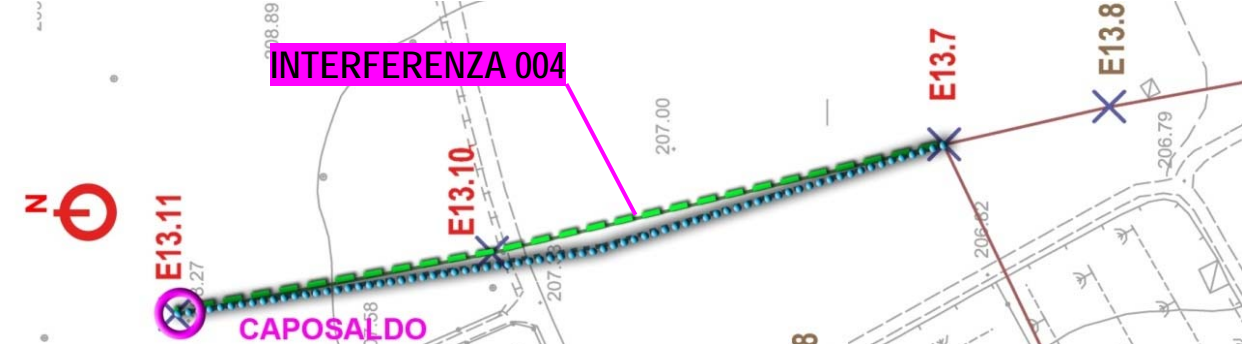

 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3</p> <p><b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	---



GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	004
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483469.430
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095156.256
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
		Attraversamento	<input checked="" type="checkbox"/>
		Parallelismo	<input type="checkbox"/>
Data rilievo topografico	19/03/2015		
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica media tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente attraversa l'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario interrarla	
Costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 

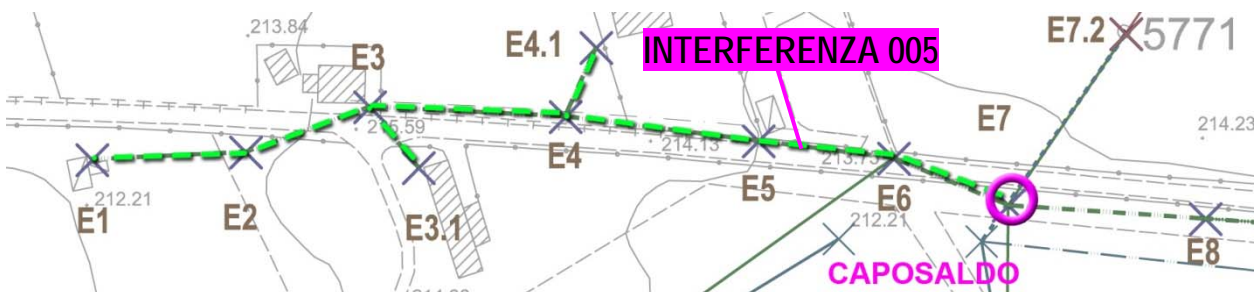

 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3</p> <p><b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	---



GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	005
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483908.942
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095078.507
Tipologia interferenza	Pubblici servizi	Attraversamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	<input checked="" type="checkbox"/>
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica bassa tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente serve un'area che sarà occupata dall'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario dismetterla	
Costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

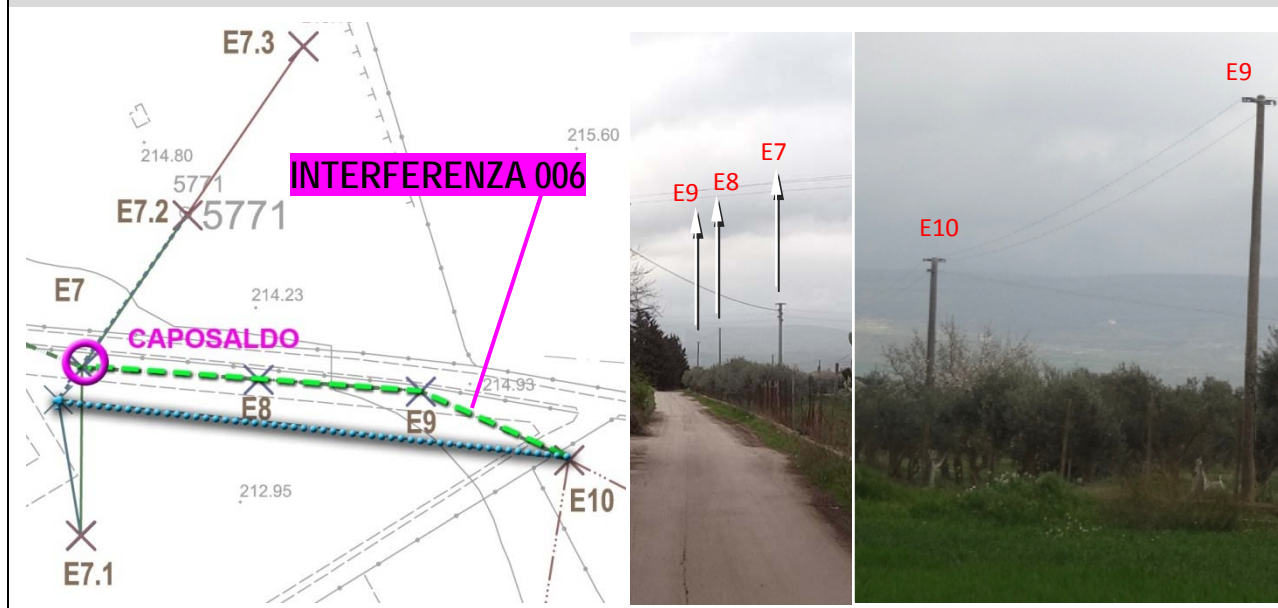
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 



 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	--

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	006
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483908.942
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095078.507
Tipologia interferenza	Pubblici servizi	Attraversamento	
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	X
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica bassa tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente si colloca in un'area che sarà occupata dall'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario traslarla più a SUD	
Costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

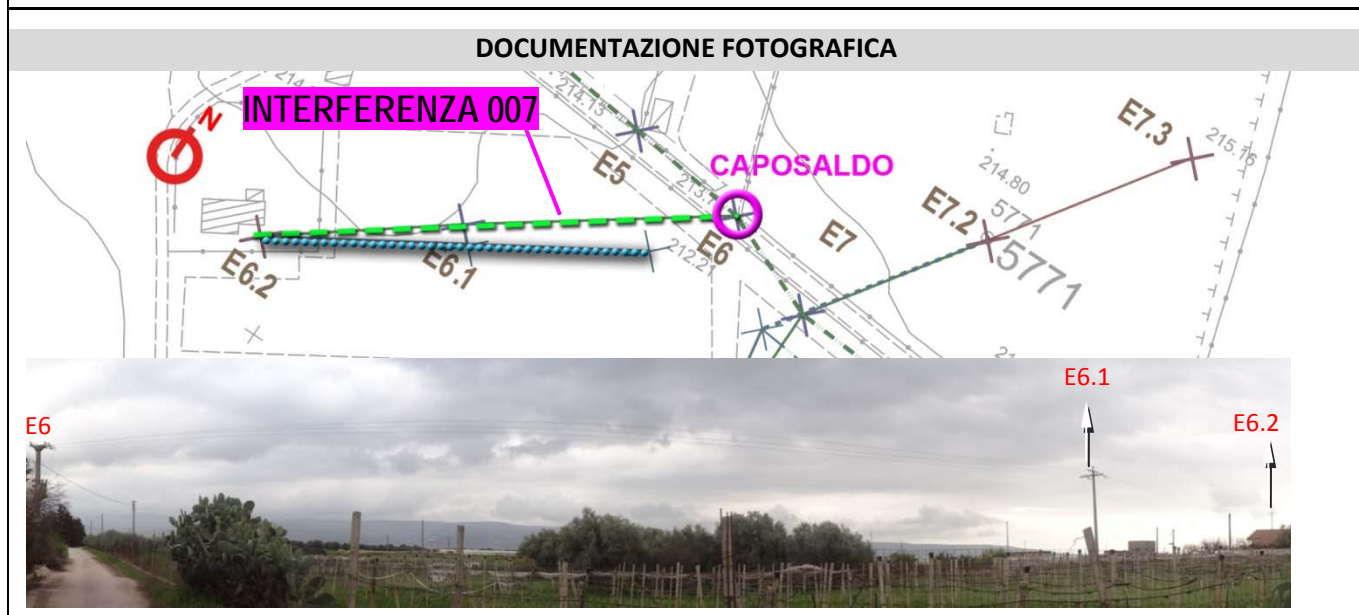
#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	--

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	007
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483882.072
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095089.563
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
		Attraversamento	<input checked="" type="checkbox"/>
		Parallelismo	<input type="checkbox"/>
Data rilievo topografico	19/03/2015		
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica media tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente si colloca, nel tratto finale, in un'area che sarà occupata dall'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario modificarne lo sviluppo e l'assetto	
Costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		




 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	--



GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	008
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483908.942
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095078.507
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
		Attraversamento	<input checked="" type="checkbox"/>
		Parallelismo	<input type="checkbox"/>
Data rilievo topografico	19/03/2015		
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			



PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica media tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente attraversa un'area che sarà occupata dall'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario modificarne l'assetto e interrare un tratto, quello verso E7.2	
Stima dei costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



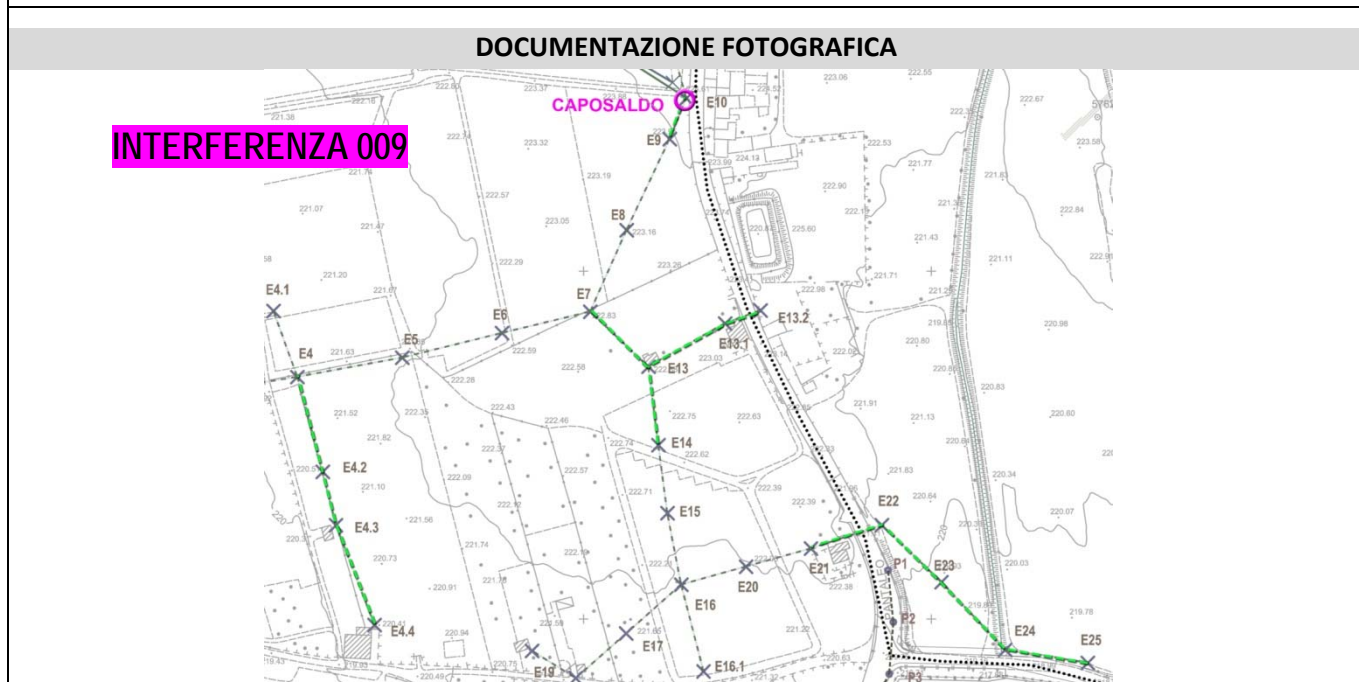
**INTERFERENZA 008**






 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3</p> <p><b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
---	---	---

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	009
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2484651.238
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095308.517
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
		Attraversamento	<div>X</div>
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	<div></div>
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

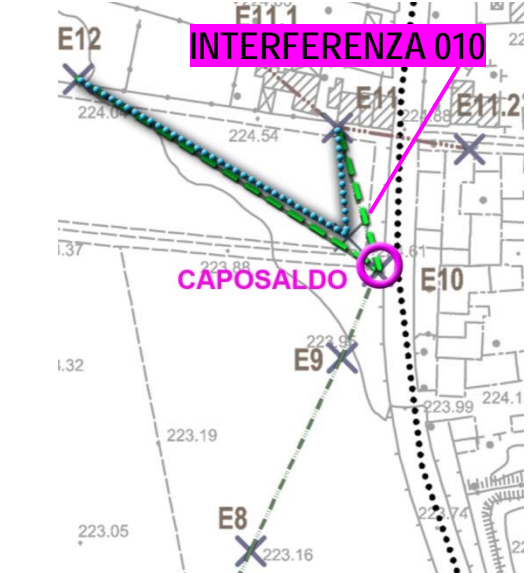

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica bassa tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente serve un'area che sarà occupata da un nodo dell'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario dismetterla	
Stima dei costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		





	Regione Siciliana	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA
	Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa	PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b>

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	010
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2484651.238
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4095308.517
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
		Attraversamento	
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	X
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente	Enel		
Indirizzo	Via Marchese di Villabianca,121 - 90143, PALERMO		
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			



PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica media e bassa tensione	
Ipotesiolutiva	La linea esistente si colloca, con il palo E10, in un'area che sarà occupata dall'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario modificarne l'assetto spostando il palo E10	
Stima dei costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
	

 	Regione Siciliana	POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa	PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3 <b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b>	

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	011
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2483004.533
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4094759.975
Tipologia interferenza	Pubblici servizi		
Data rilievo topografico	19/03/2015	Attraversamento	
Data rilievo fotografico	19/03/2015	Parallelismo	X
Ente			
Indirizzo			
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica e pali di illuminazione pubblica	
Ipotesiolutiva	La linea esistente si colloca in un'area che sarà occupata da un nodo dell'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario dismetterla	
Stima dei costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
	

 	<p>Regione Siciliana</p> <p>Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa</p>	<p>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA</p> <p>PRIMA FASE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 3</p> <p><b>SCHEDE monografiche risoluzione interferenze elettriche ed illuminazione pubblica tratto CD</b></p>
--	---	---

GENERALITÀ INTERFERENZA		Id Interferenza	012
Provincia	Ragusa	Coord. GaussBoaga	X 2484713.602
Comune	Comiso	CAPOSALDO	Y 4094842.579
Tipologia interferenza	Pubblici servizi	Attraversamento	
Data rilievo topografico	19/03/2015	Parallelismo	X
Data rilievo fotografico	19/03/2015		
Ente			
Indirizzo			
Personale di riferimento			
Telefono			
Fax			

PREVISTO INTERVENTO	Interferenza da risolvere	SI
Descrizione	Linea elettrica e pali di illuminazione pubblica	
Ipotesiolutiva	La linea esistente si colloca in un'area che sarà occupata da un nodo dell'asse viario principale di progetto, pertanto si ritiene necessario dismetterla	
Stima dei costi di intervento		
Stima dei tempi di intervento		

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

