QUADRO DI UNIONE

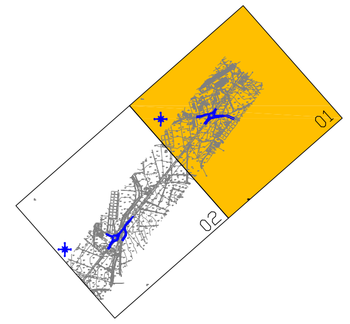

LEGENDA

	Blocco di fondazione, palo tronco conico a stelo curvo in acciaio ed apparecchio a- luminante con lampada SAP 250W – H = 12 m; h = 11,20 m; b = 2,50 m. H altezza totale palo; h = altezza fonte luminosa da strada; b lunghezza braccio.
	Pozzetto in conglomerato cementizio dimensioni 40 x 40 x 50 cm.
	Picchetto in acciaio zincato a croce ubicato all'interno del pozzetto indicato di lunghezza pari a 1,5 m e sezione 50 x 50 x 5 mm
QG–SV1	QUADRO INTEGRATO DI COMANDO
kWh	VANO CONSEGNA ENERGIA CON CONTATORE
SV1 - A1 TN	IDENTIFICATI Svincolo (SV1), palo (A1) e fase di alimentazione palo (TN)
	CAVIDOTTO interrato avente diametro minimo ø 50 mm

Provincia Regionale di Ragusa

Ammodernamento del tracciato stradale S.P. n. 46 ISPICA – POZZALLO I° STRALCIO FUNZIONALE

Responsabile Unico Procedimento
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

Dirigente Pianificazione del Territorio
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
- IMPIANTI TECNOLOGICI
- PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
- PLANIMETRIA CAVIDOTTI - TAV.1/2

ARCHIVIO: PR147

SCALA: 1:500

ELABORATO: 12.2.2

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

A.T.I.

TECHNITAL — *TECHNITAL S.p.A (Mandataria)*

I.R. — I.R. INGEGNERI RIUNITI STUDIO TECNICO ASSOCIATO

STUDIO IUDICE S.r.l. — STUDIO IUDICE S.r.l

RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta

Dott. Ing. G. Failla

Dott. Ing. F. Iudice

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2	SETTEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 15/07/2014	F. BIUNDO	A. IUDICE	F. IUDICE
1	GIUGNO 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 18/04/2014	F. BIUNDO	A. IUDICE	F. IUDICE
0	MARZO 2014	PRIMA EMISSIONE	F. BIUNDO	A. IUDICE	F. IUDICE